


P6

Cantidad: 1

Ubicación:
Locales : Ingreso a Sala de Autopsias y Sala de Camaras

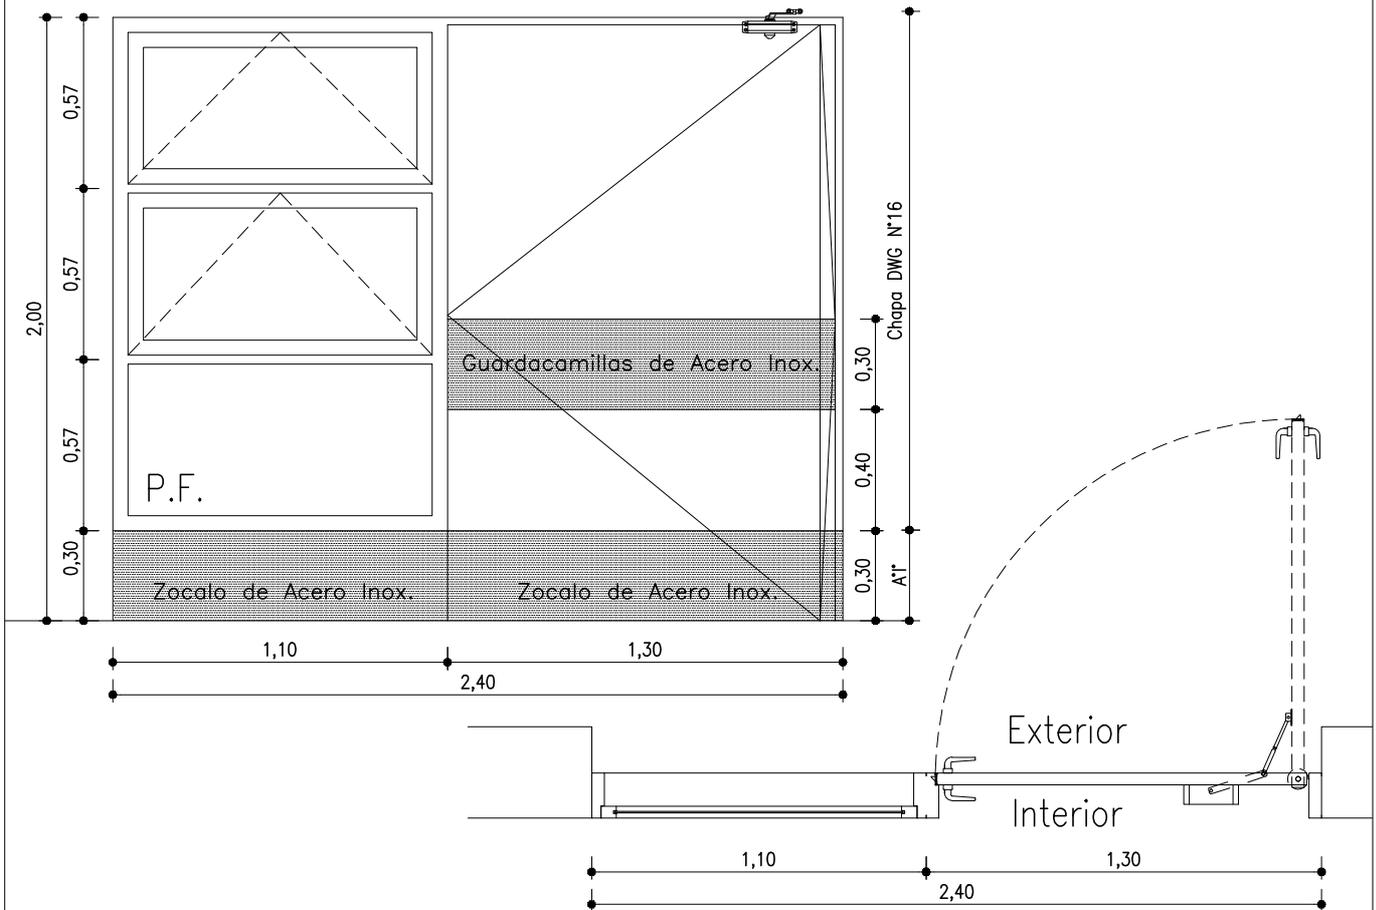

Forma Abrir	Puerta Pivotante – Ventana banderola y paño fijo.
Marco	Carpintería Metálica de Chapa DWG N°16 y acero inoxidable calidad AISI316. El marco se realizara en sus primeros 30 cm en acero inoxidable y el resto sera de chapa DWG N°16.
Hoja	Carpintería Metálica de Chapa DWG N°16, puerta de una hoja que en su parte inferior los primeros 30 cm se realizara en acero inoxidable calidad AISI316.
Herrajes	Sistema pivotante para puertas de 100 kg como minimo. Cerradura de seguridad doble paleta tipo Acytra. Llevara manija tipo sanatorio bronce platil. Cierrpuertas hidráulico aereo tipo TRIALMR modelo 101-102.-
Protecciones	Se aplicaran dos manos de antioxido y como terminación se aplicaran 3 manos de esmalte sintetico color idem a las existentes.
Observaciones	La parte inferior de la puerta (30 cm) sera realizada con chapa de acero inoxidable AISI316, a partir de los 30 cm se acoplara con chapa DWG N°16. El guardacamillas ira colocado sobre la chapa de ambos lados. Se reemplazara toda la actual carpinteria de aluminio por una nueva según se especifica.



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

Proyecto: INSTITUTO DE MEDICINA FORENSE

Escala:

Hoja de hojas

Ubicación: Ibarbalz N° 1243 - B° Pueyrredón - Córdoba

Fecha JUNIO 2014

1/25

Formato: **A4**

Director Cr. MIGUEL ANGEL ARREGUI
Sub Director Arq. CARLOS PALUMBO
Proyectistas Arq. SUAREZ
Especialistas

Designación: **PLANILLAS DE CARPINTERIAS**

Plano N°:

IMF-PC002

Espacio destinado a datos Empresa Adjudicataria

Este plano es de exclusiva propiedad del Poder Judicial Córdoba, quien se reserva los derechos legales por uso indebido.

No puede ser utilizado, copiado o entregado a terceros sin expresa autorización